



Ao adquirir o material para executar a sua ligação de água, fique atento às especificações definidas pela Saneago para as Caixas do Padrão "A". Caixas metálicas ou plásticas fora do padrão especificado serão recusadas no momento da vistoria.

Por isso, fique atento e, na dúvida, consulte a Saneago antes de adquirir o material.


CAIXA METÁLICA PADRÃO "A"

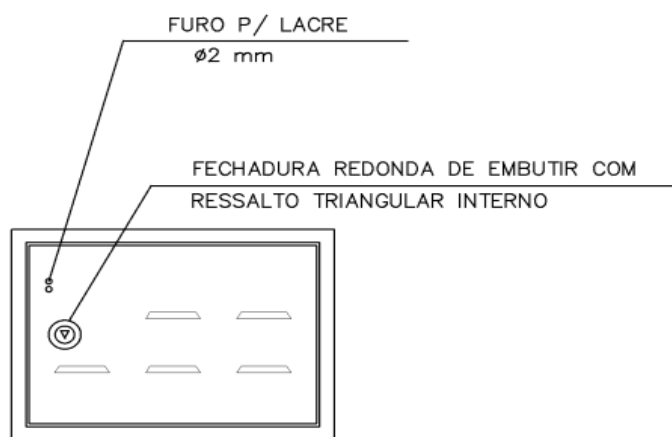


VISTA FRONTAL

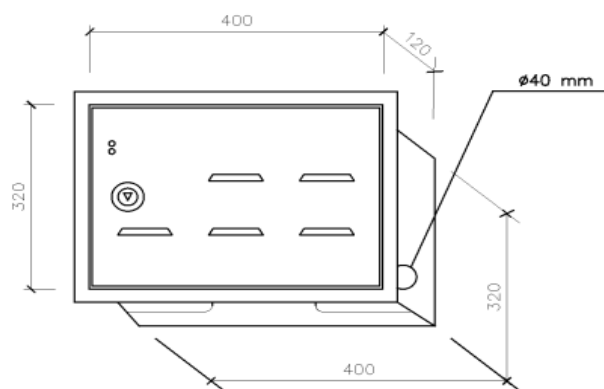

PERSPECTIVA

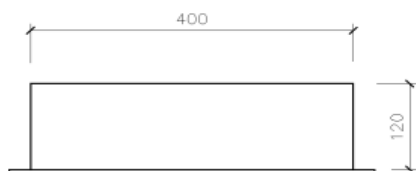

VISTA SUPERIOR

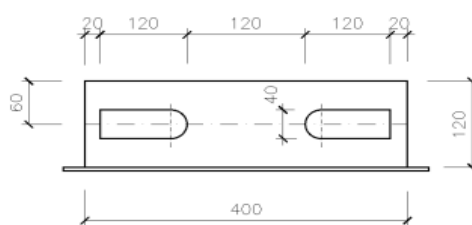


VISTA INFERIOR

OBS.:



- A CAIXA METÁLICA DEVERÁ SER USADA P/ INSTALAR CAVALETE DN 3/4" E HIDRÔMETRO DN 3/4" (1,5m³/h, 3m³/h OU 5m³/h)
- A CAIXA METÁLICA DEVERÁ SER DE CHAPA METÁLICA CHAPA 18 PINTURA DE FUNDO ANTI-OXIDANTE E PINTURA DE ACABAMENTO COR CINZA METÁLICO AUTOMOTIVO. TIPO ELETROSTÁTICA. COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROS, PESO MÍNIMO 5,7 Kg.
- COTAS EM MILÍMETROS.

1/7


CAIXA PLÁSTICA PADRÃO "A"

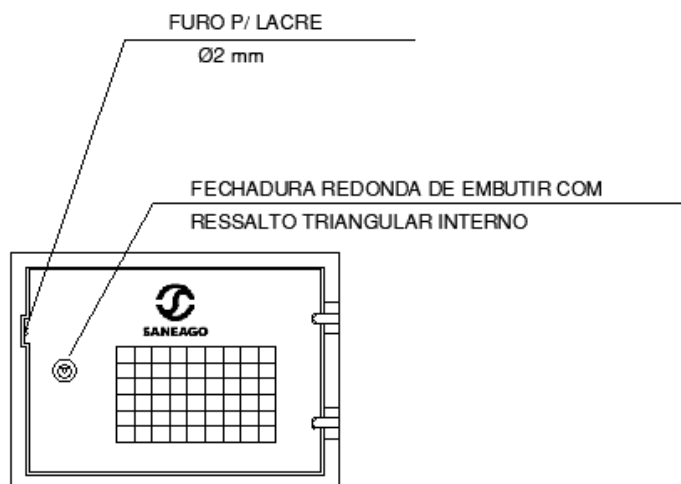

VISTA FRONTAL

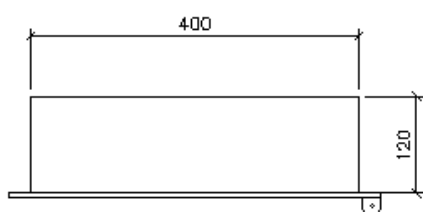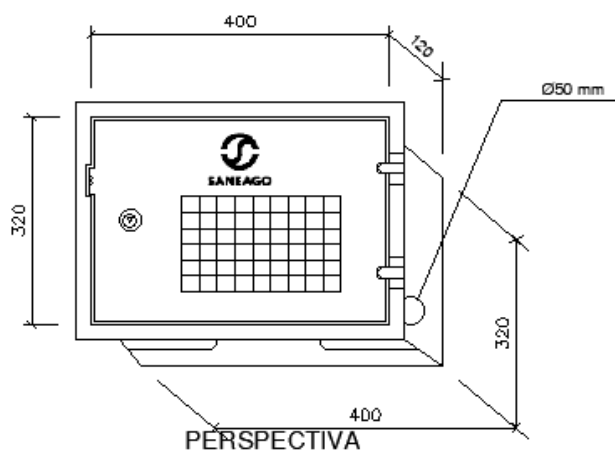

VISTA SUPERIOR

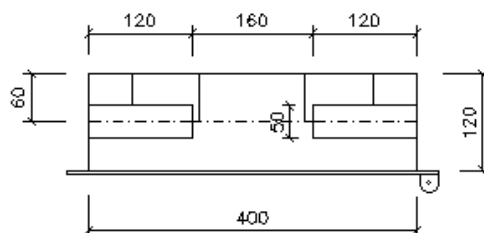


VISTA INFERIOR

OBS.:

- A CAIXA PLÁSTICA DEVERÁ SER USADA P/ INSTALAR CAVALETE Ø3/4" - HIDRÔMETRO 1,5 m³/h x Ø3/4", 3 m³/h x Ø3/4" OU 5 m³/h x Ø3/4"

- COTAS EM MILÍMETROS

KIT CAVALETE PADRÃO "A"

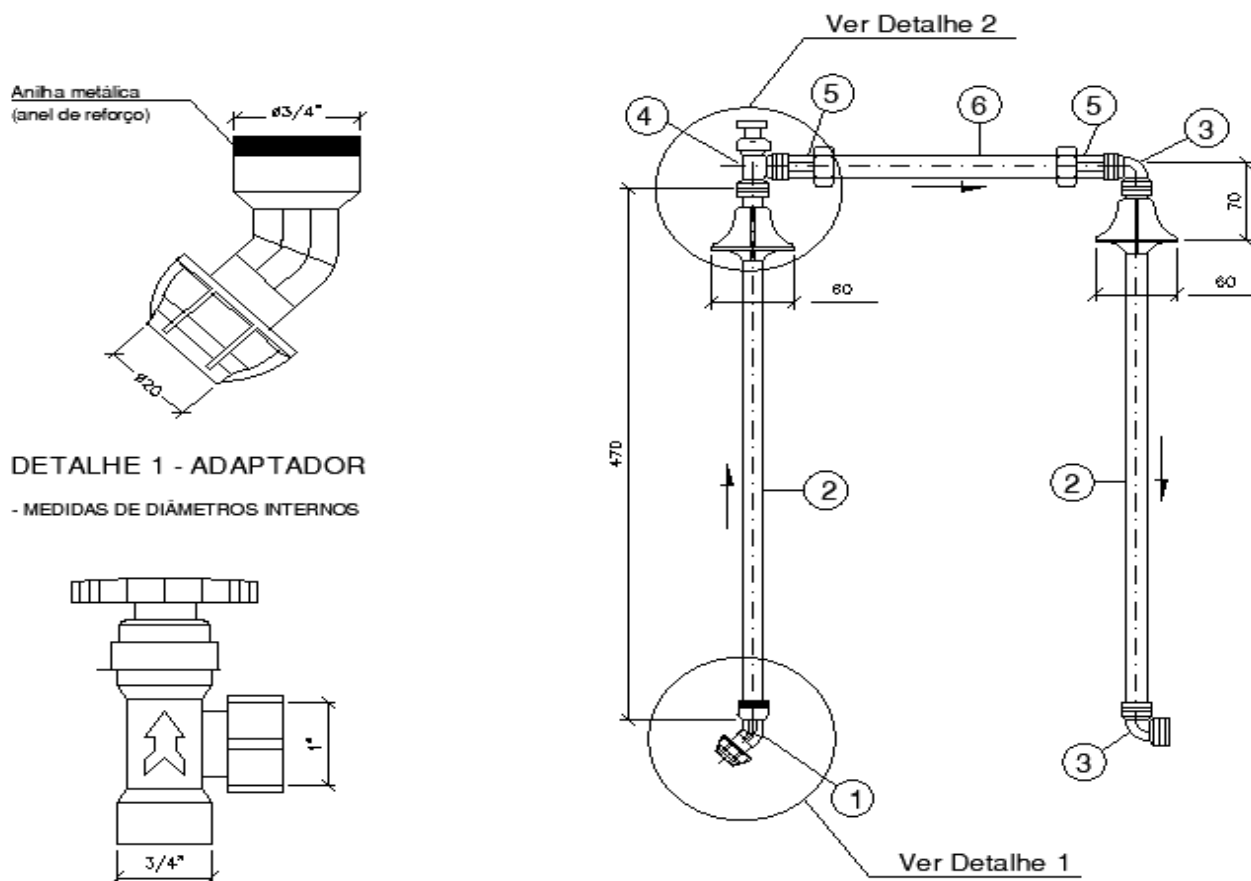

DETALHE 2 - REGISTRO

OBS.:

- CAVALETE PADRÃO "A" HIDRÔMETRO DN 3/4" Q_{máx}: 1,5m³/h, 3m³/h OU 5m³/h
- COTAS EM MILÍMETROS

LISTA DE MATERIAL


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
1	ADAPTADOR 45° P/ PEAD Ø 3/4" (Ø 20mm)	1
2	TUBO ALETADO MACHO (470 mm) Ø 3/4"	2
3	JOELHO 90° C/ ROSCA 3/4" - C/ ANEL METAL/BUCHA P/ REFORÇO	3
4	REGISTRO E FURO P/ LACRE Ø 3/4"	1
5	CONJUNTO PORCA/TUBETE CURTO OITAVADO C/PORCA COM BUCHA DE LATÃO ROSCÁVEL Ø 3/4"	2
6	TUBO ESPAÇADOR DO HIDROMETRO (190mm)	1
7	FITA VEDA ROSCA (18 mm x 25 m)	2

OBSERVAR AS NOTAS TÉCNICAS 1 E 2.


NOTA TÉCNICA 1: A CONFIGURAÇÃO E PROPRIEDADES DO KIT CAVALETE DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA "EN00.0238" (ESPECIFICAÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO (PP) PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA (HIDROMETROS Q_{máx}: 1,5; 3,0 E 5,0 m³/h).

NOTA TÉCNICA 2: O REGISTRO (ITEM 4) NÃO PODE DESACOPLAR, OU SEJA, NÃO DEVE SER PASSÍVEL DE QUALQUER MANIPULAÇÃO QUE PERMITA A MONTAGEM OU DESMONTAGEM QUE DEIXE A REDE VULNERÁVEL, FACILITANDO A INTERVENÇÃO INDEVIDA DE TERCEIROS. QUALQUER TENTATIVA DE SE ABRIR/VIOLAR O REGISTRO DEVE FICAR VISÍVEL, EVIDENCIANDO INDOBITAVELMENTE A TENTATIVA DE FRAUDE (EN00.0238).


MURETA PADRÃO "A" (ENCOSTADA NO MURO)

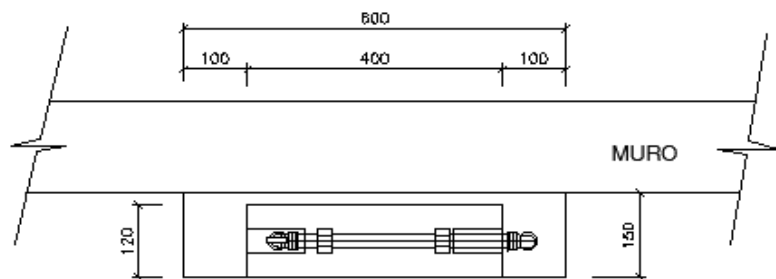

CORTE BB

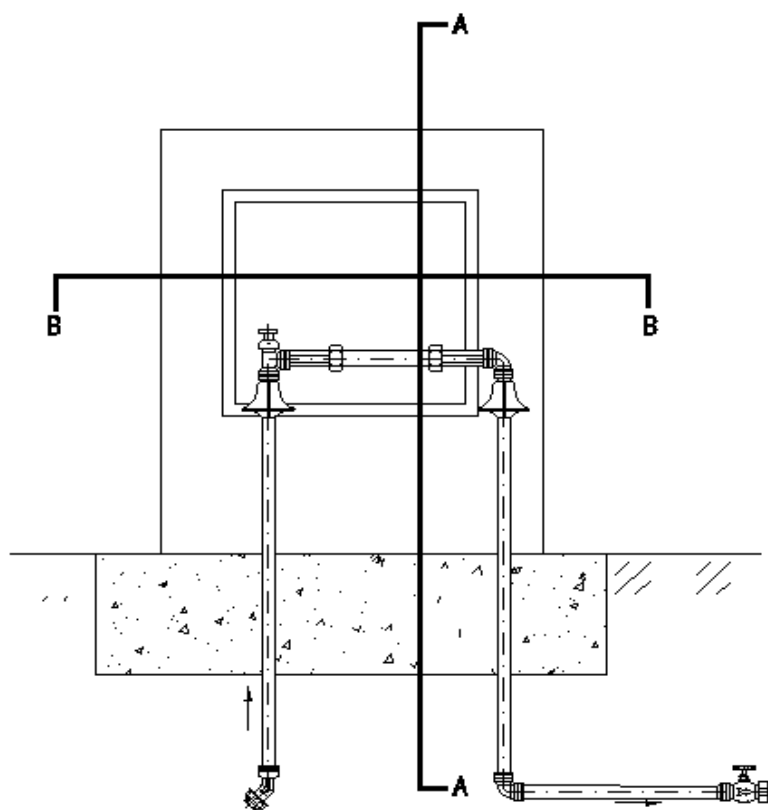

VISTA FRONTAL

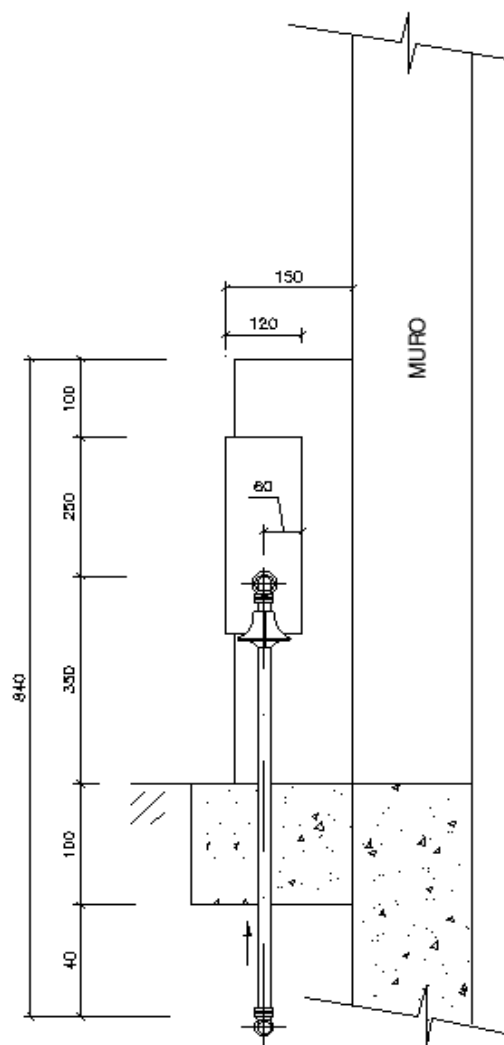


CORTE AA


OBS.:

- DETALHES COM CAVALETE MODELO (2) E CAIXA DE PROTEÇÃO
- COTAS EM MILÍMETROS


CONJUNTO CAVALETE PADRÃO "A" (EMBUTIDO NO MURO)

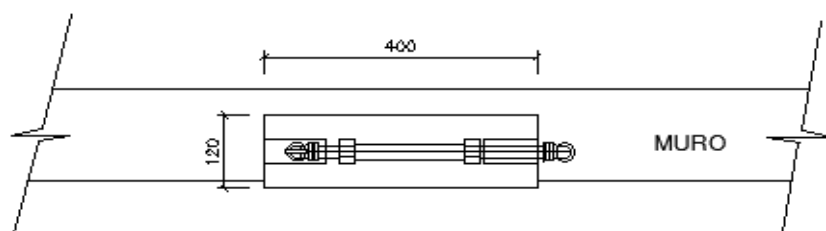

CORTE BB

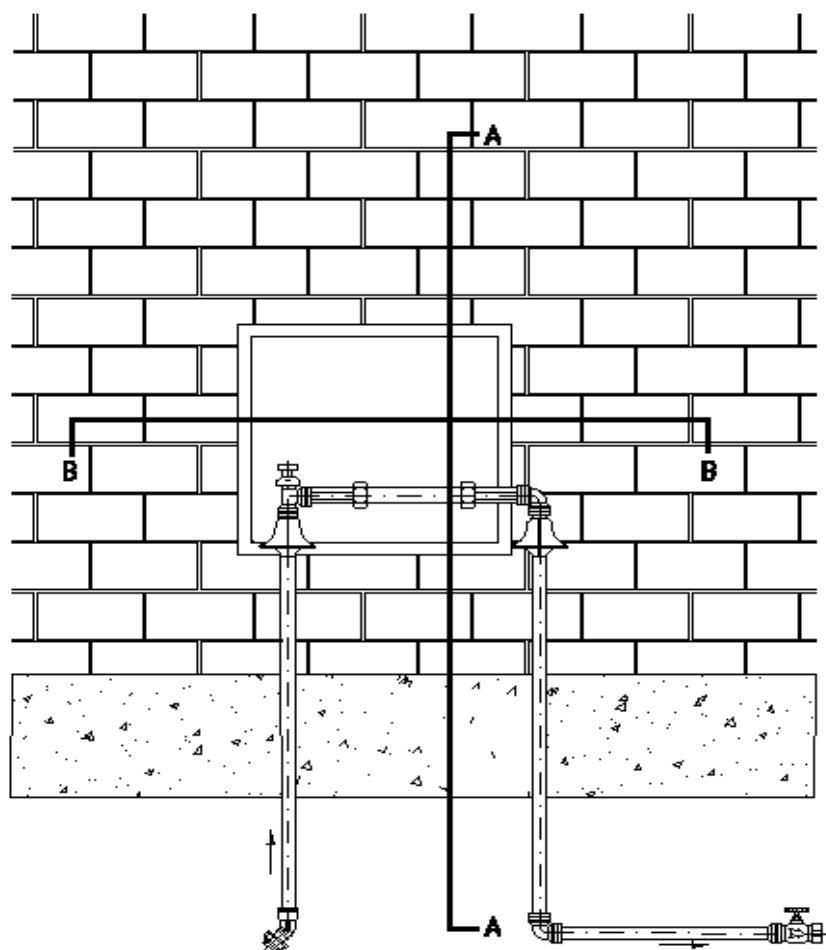

VISTA FRONTAL

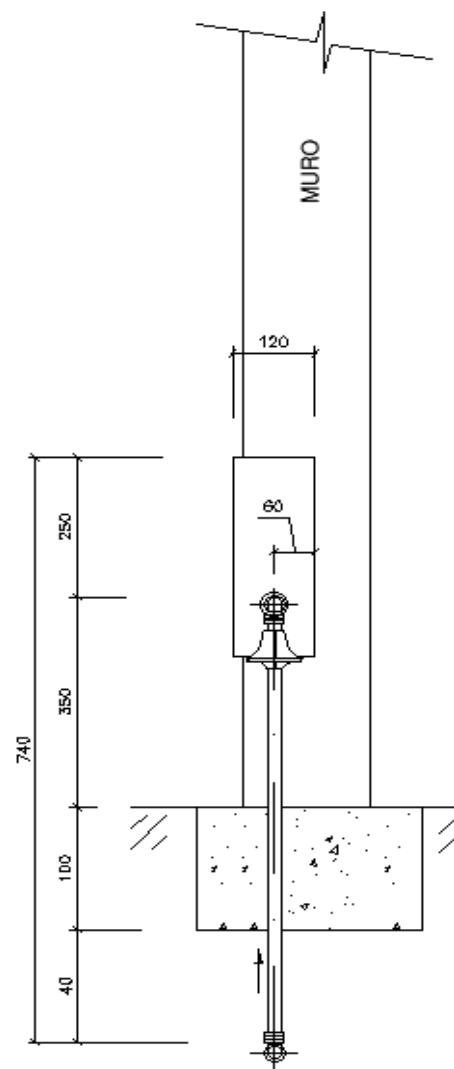


CORTE AA


OBS.:

- DETALHES COM CAVALETE MODELO (2) E CAIXA DE PROTEÇÃO
- COTAS EM MILÍMETROS


MURETA PADRÃO "A" (ISOLADA)

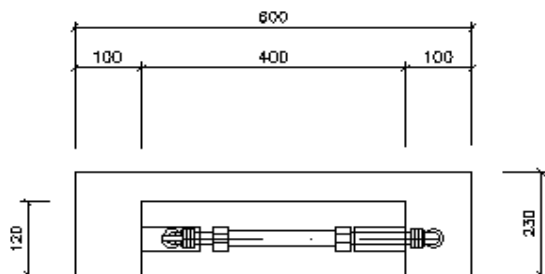

CORTE BB

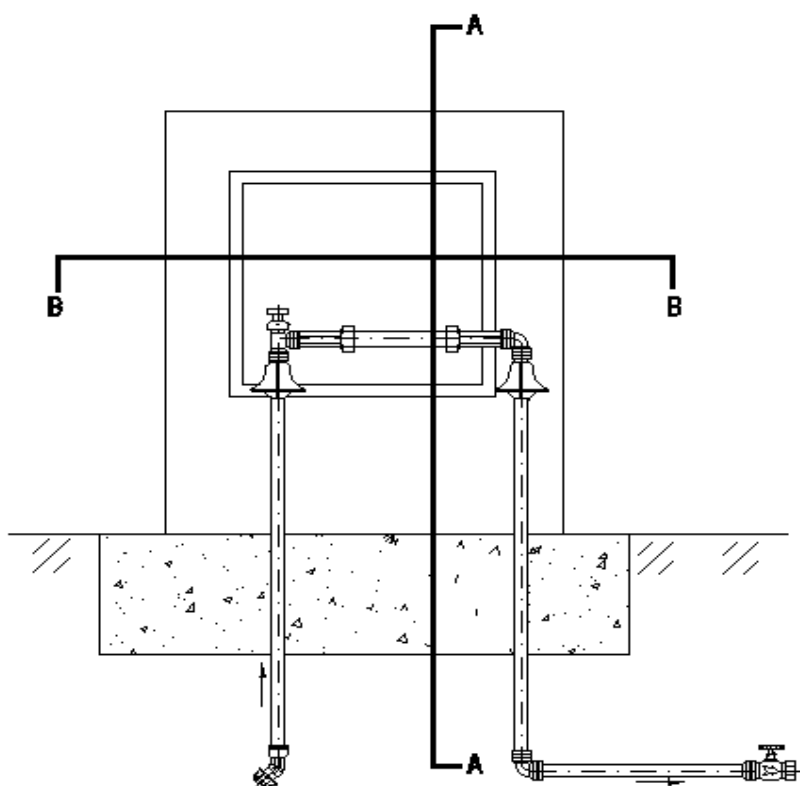

VISTA FRONTAL

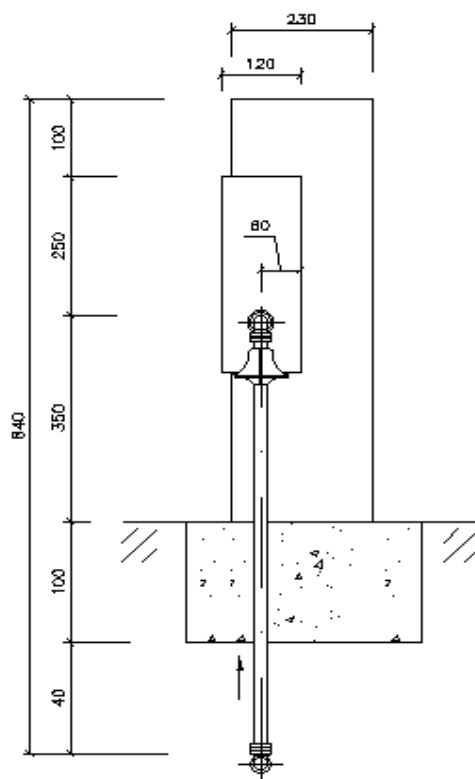

CORTE AA

OBS.:

- DETALHES COM CAVALETE MODELO (2) E CAIXA DE PROTEÇÃO
- COTAS EM MILÍMETROS